



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศแบบผังฟ้า เพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU	จำนวน	๒	เครื่อง
๒. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU	จำนวน	๔	เครื่อง
๓. เครื่องปรับอากาศแบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU	จำนวน	๔	เครื่อง
๔. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ BTU	จำนวน	๒	เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอิ้วในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากราคาต่อระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย

ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติมลละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ ๐๘๐๕.๒/๖๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านทางอีเมล noppakoon@narit.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะซึ่งแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.narit.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบัน" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|
| ๑. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฟ้าเพดาน | จำนวน | ๒ | เครื่อง |
| ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU | | | |
| ๒. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า | จำนวน | ๔ | เครื่อง |
| ๓๖,๐๐๐ BTU | | | |
| ๓. เครื่องปรับอากาศแบบท่อลม ขนาด | จำนวน | ๔ | เครื่อง |
| ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU | | | |
| ๔. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า | จำนวน | ๒ | เครื่อง |
| ๖๐,๐๐๐ BTU | | | |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์รวมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๓.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ### ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

- ## ๒.๓ มีความสามารถถูกตามกฎหมาย

- #### ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ## ๒.๓ ไม่อยரะหว่างเลิกกิจการ

- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ๒.๕ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบิกษา

- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ติดบุคคลผู้มีอาชญากรรมพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๒.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ วันประกาศประกวัติราคากลางหรือนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวัติราคากลางหรือนิกส์ครั้งนี้

- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลาไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมมีค่า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมมีค่ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมมีค่ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมมีค่าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมมีค่าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ
งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมมีค่าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมมีค่ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้า

ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อ^๑
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง^๒
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^๓
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเรียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจการ
ตามพระราชบัญญัติэмลality (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยบัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(ก) ที่ ๐๘๐๕.๒/๖๑๔ ลงวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างง่ายต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทฯ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี
การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้
ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาและประกอบธุรกิจค้าประภัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่
รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ
ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒าน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบม)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (สถาบม)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะจัดทำรายงานผลการดำเนินการที่ได้รับ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศราคาวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ

ราคาก็โดยภายนอกกำหนดโดยราคากลางข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลางได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา ไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าววนี้ สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ர่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคามาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบัน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตักกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สถาบัน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มใหม่มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบัน

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคาน้ำท่วม加上ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคานี้โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบัน จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาน้ำท่วมระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในกรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบัน มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่น่ราคากด หรือราคากด เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายได้ รวมทั้งสถาบัน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคล อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพังได้ สถาบัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ใน การเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา สะส茅ตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา ต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๕ ให้ผู้เสนอราคายังนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชืนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ใช้เช็ค หรือ draftทันนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหีทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบัน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบัน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันได้ตรวจสอบผลงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สถาบัน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง

จะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบัน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบายได้ แล้วผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้

(๑) สถาบันไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบัน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบัน ไว้ชั่วคราว

สถาบันวิจัยราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มิถุนายน ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังผ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

1. ความเป็นมา

ด้วยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และเปิดใช้อาคารสำนักงาน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และได้ทำการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง จนวัสดุภายในห้องตลาดขาดแคลน ยากต่อการจัดหาวัสดุซ่อมแซม ทั้งยังเพดานค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังเช่น เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในอากาศ สำหรับในยุคใหม่ซึ่งใช้เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบ อินเวอร์เตอร์มากขึ้น ทำให้ลดการใช้ค่าพลังงานไปได้มาก หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยจะดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอและเหมาะสมสมกับพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรองรับ ครูอาจารย์ และประชาชน ที่มาติดต่อประสานงาน และรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหอดูดาว

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิและความคุ้มกันเข่นว่าบัน
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

(ลงชื่อ) *Callayas.* ประธานกรรมการ
(นางสาวนรรยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กฤษฎา วิยะกุล* กรรมการ
(นายตระการ วันพญา)

(ลงชื่อ) *วิชัย* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายละเอียดเอกสารประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า พร้อมติดตั้ง ดังนี้

- 4.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
- 4.1.2 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บและผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 4.1.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ชุดคอนเดนเซ่น ยูนิต และชุดแฟนคอยล์ ยูนิต ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อเดียวกันมาจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.1.4 เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีและปิดแสตมป์เครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบกรมภาษีสรรพากร มติ ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ
- 4.1.5 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545 หรือ มาตรฐานอื่นเทียบเท่า) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นของประกวดราคา
- 4.1.6 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา
- 4.1.7 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001 โดยมีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นของฯ
- 4.1.8 มีผลทดสอบค่าขีดความสามารถสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่าปีที่ยูต่อชั่วโมงตามที่กำหนด เมื่อทดสอบด้วยอุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 27°C DB/ 19°C WB อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 35°C DB/24°C WB โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา
- 4.1.9 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16 โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

(ลงชื่อ) Callayas. ประธานกรรมการ
(นางสาวน้ำรุษยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) กานต์ วิยะดา กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) วิชัย กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

4.1.10 ต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

4.1.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังผ้า พร้อมติดตั้ง

4.2.1 ข้อกำหนดทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

- ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่น่ากว่า 16
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถลดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- สายไฟติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
- มีเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
- Noise/Sound Level ไม่เกิน 57 dB (A)
- มีร่างครอบห่อแวร์ขนาดมาตรฐาน

4.2.2 เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการชุบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัวโครงจะต้องมีคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
- เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมีดูด ชนิด Rotary หรือดีกว่า
- คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (Condenser Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีรีบอสซูมิเนียม ระบบทำความร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบรอยร้าว และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครึ่บอสซูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน
- พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ได้รับการต่อว่างสมดุลเรียบร้อยมาจากโรงงาน แบบขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ (Direct Drive) และมีตัวแรงปิดป้องกันอุบัติเหตุจากใบพัด
- ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้โนโตรีน R-32 หรือ R-410a
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

4.2.3 เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการชุบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี พร้อมบุบวนด้านในเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะภายในออกตัวถัง
- คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีรีบอสซูมิเนียม อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบรอยร้าว และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครึ่บอสซูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน

(ลงชื่อ) *Callayas.* ประธานกรรมการ
(นางสาวนันธารา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กฤษณะ รัตน์* กรรมการ
(นายตระการ วันไทย)

(ลงชื่อ) *วิชัย* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

- พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) เป็นแบบจ่ายลมเย็นออกซ่องทิศทางเดียว ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz
 - ต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย
- 4.2.4 อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เช่น ท่อน้ำทึบ PVC มอก.17-2561 ขั้น 8.5 พร้อมข้อต่อติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่, แผ่นกรองอากาศชนิดถอนล้างได้
- 4.2.5 การรับประกัน
- กรณีถ้าเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ ต้องรับประกันแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบี (Board Inverter PCB) ตัว coyler ร้อนภายนอกอาคารสำหรับเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิต เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - คอมเพลสเซอร์ ต้องรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.3 การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

4.3.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด (รายการประกอบแบบติดตั้งเอกสารแนบท้าย) สำหรับการติดตั้งเครื่องระบายน้ำความร้อน (Condensing Unit) ให้รองรับทุกเครื่องด้วย ขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับหรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรงหรือวางบนขาตั้งเหล็ก ฉากรองรับตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้เสนอราคากำหนดทั้งนี้ ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

4.4.2 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ให้มี Vibration isolator รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นสำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง

4.4.3 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นแบบคอยล์เปลือยต่อท่อลม ให้ติดตั้งช่องในฝ้าเพดานตามจุดที่กำหนด จะต้องทำกล่องลมหรือท่อลมพร้อมหุ้มด้วยฉนวน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอยล์เย็นกับหัวจ่ายลมเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบส่งลมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เสนอราคายังต้องดำเนินการตักกล่าวพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานที่อาจชำรุดอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.4.4 ระบบห่อน้ำยาและหอน้ำทึบ หอน้ำยาให้ใช้หอน้ำยาเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร และให้ใช้ฉนวนหุ้มห่อ Suction Closed Cell Elastomer หนาไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว โดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะ ที่ห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร หอน้ำทึบใช้ห่อ PVC แข็ง, Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.มอก.17-2561 อุปกรณ์ข้อต่อห่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความทนทานตามประเภทที่ใช้และใช้น้ำยา ต่อห่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) *Callayas.*
ประทานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กิตติ์ รังษี*
กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) *วิชัย*
กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุกษา)

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินประมาณ 97,000 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

8. งานด้านและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาน้ำหนักที่ยังไม่ได้รับมอบ
นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อห้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 ปี นับถ้วนจากวันที่
ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. สถานที่ส่งมอบ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น¹
อำเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)


13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


หน่วยงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายศรีภรณ์ วันทยา เบอร์โทรศัพท์ 084-088-2264

อีเมล์ tragarn@narit.or.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนันธ์ยา ศิริวนสกุล)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรีภรณ์ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

14. ข้อส่วนสิทธิ์

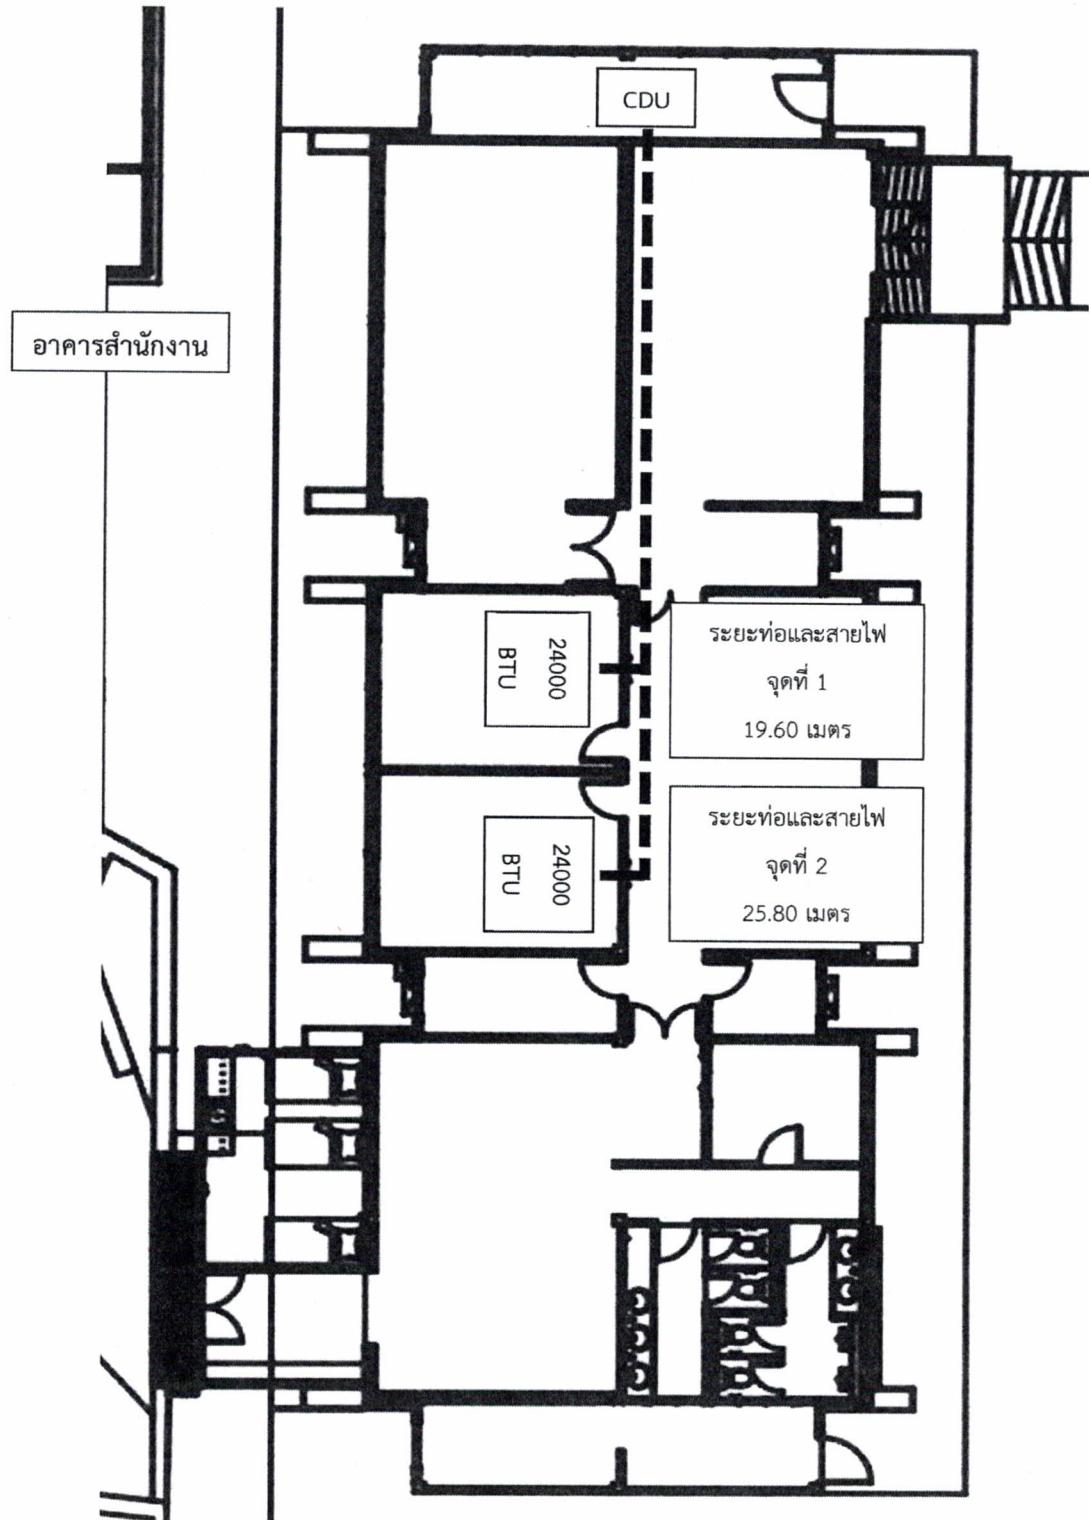
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนันธยາ ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกรรมการ
(นายตรัยการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายการประกอบแบบติดตั้ง



(ลงชื่อ) *Call Mayas.* ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กานต์ กันต์ วิบูลฯ* กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) *Nikun* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง

1. ความเป็นมา

ด้วยหอดูดาวฯเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และเปิดใช้อาคารสำนักงาน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และได้ทำการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง จนวัสดุอะไหล่ในห้องตลาดขาดแคลน ยากต่อการจัดหาวัสดุซ่อมแซม ทั้งยัง เพดานค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้ เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในอากาศ สำหรับในยุคใหม่ซึ่งใช้เครื่องปรับอากาศ ชนิด แบบ อินเวอร์เตอร์มากขึ้น ทำให้ลดการใช้ค่าพลังงานไปได้มาก หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศใหม่ โดยจะดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรองรับ ครู อาจารย์ และประชาชน ที่มาติดต่อประสานงาน และรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหอดูดาว

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา


3.7 เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่ง ให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

(ลงชื่อ)  ประisanกรรมการ
(นางสาวนรรยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายละเอียดเอกสารประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังผ้า พร้อมติดตั้ง ดังนี้

- 4.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบฝังผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU
- 4.1.2 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บและผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 4.1.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ชุดคอนเดนเซอร์ ยูนิต และชุดแฟนคอยล์ ยูนิต ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียว กันมาจากการซ่อมแซม ไม่ต้องเป็นของผู้ผลิต
- 4.1.4 เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีและปิดแสตนด์เครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตาม ระเบียบกรมภาษีสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับ เครื่องปรับอากาศ
- 4.1.5 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545 หรือ มาตรฐานอื่นเทียบเท่า) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นของประ gw ราคา
- 4.1.6 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประ gw ราคา
- 4.1.7 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001 โดยมีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นของฯ
- 4.1.8 มีผลทดสอบค่าขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่า บีที่อยู่ต่อชั่วโมงตามที่กำหนด เมื่อทดสอบที่สภาวะอุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 27°C DB/ 19°C WB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°C DB/24°C WB โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประ gw ราคา
- 4.1.9 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16 โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประ gw ราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสรวย ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุغا)

4.1.10 ต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

4.1.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังผ้า พร้อมติดตั้ง

4.2.1 ข้อกำหนดทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

- ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถลดล้างทำความสะอาดสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- สายไฟติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
- มีเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
- Noise/Sound Level ไม่เกิน 57 dB (A)
- มีร่างครอบห่อแอร์ขนาดมาตรฐาน


4.2.2 เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขับเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
- เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด ชนิด Rotary หรือติกว่า
- คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (Condenser Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม ระยะความร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบรอยร้าว และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน
- พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ได้รับการตั้งสมดุลเรียบร้อยมาจากการออกแบบ แบบขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ (Direct Drive) และมีตัวแกร่งปิดป้องกันอุบัติเหตุจากใบพัด
- ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอดีโซน R-32 หรือ R-410a
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

4.2.3 เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขับเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี พร้อมบุบวนด้านในเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะภายนอกตัวถัง
- คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบรอยร้าว และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน

(ลงชื่อ)  ประชานกรรมการ
(นางสาวนัญญา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประพงษ์ เดชสุวาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประพงษ์ เดชสุวาน)

- พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) เป็นแบบจ่ายลมเย็นออกซ่องทิศทางเดียว ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz
 - ต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย
- 4.2.4 อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เช่น ท่อน้ำทึ้ง PVC มอก.17-2561 ขั้น 8.5 พร้อมข้อต่อติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่, แผ่นกรองอากาศชนิดถอดล้างได้
- 4.2.5 การรับประกัน
- กรณีถ้าเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ ต้องรับประกันแรงอินเวอร์เตอร์พีซีบี (Board Inverter PCB) ตัวอย่างร้อนภายนอกอาคารสำหรับเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิต เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - คอมเพลสเซอร์ ต้องรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.3 การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

4.3.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด (รายการประกอบแบบติดตั้งเอกสารแนบท้าย) สำหรับการติดตั้งเครื่องระบบความร้อน (Condensing Unit) ให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับหรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรงหรือวางบนขาตั้งเหล็ก ฉากรองรับตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้เสนอราคากำหนดทั้งนี้ ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

4.4.2 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ให้มี Vibration isolator รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นสำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง


4.4.3 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นแบบคอยล์เปลือยต่อห้อง ให้ติดตั้งช่องในฝ้าเพดานตามจุดที่กำหนด จะต้องทำกล่องลมหรือห้องพรมหุ้มด้วยฉนวน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอยล์เย็นกับหัวจ่ายลมเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบส่งลมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เสนอราคាដ้องดำเนินการดังกล่าวพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานที่อาจชำรุดอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.4.4 ระบบห่อน้ำยาและหอน้ำทึ้ง หอน้ำยาให้ใช้หอน้ำยาเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร และให้ใช้ฉนวนหุ้มท่อ Suction Closed Cell Elastomer หนาไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว โดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะ ที่ห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร หอน้ำทึ้งใช้ห่อ PVC แข็ง, Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.มอก.17-2561 อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ขันนิดที่มีความหนาตามประเภทที่ใช้และใช้น้ำยา ต่อท่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ประยานกรรมการ
(นางสาวสุวนันดา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุกanya)

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินประมาณ 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

8. งานด้านและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราอัตร้อยละ 0.2 ของราคาน้ำหนักที่ยังไม่ได้รับมอบ
นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลา.rับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 ปี นับถ้วนจากวันที่
ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. สถานที่ส่งมอบ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)


13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายศรีภรณ์ วันทยา เบอร์โทรศัพท์ 084-088-2264

อีเมล tragoon@narit.or.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนันธยดา ศิริวนสกุล)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรีภรณ์ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพraphong เดชสุวรรณ)

14. ข้อส่วนสิทธิ์

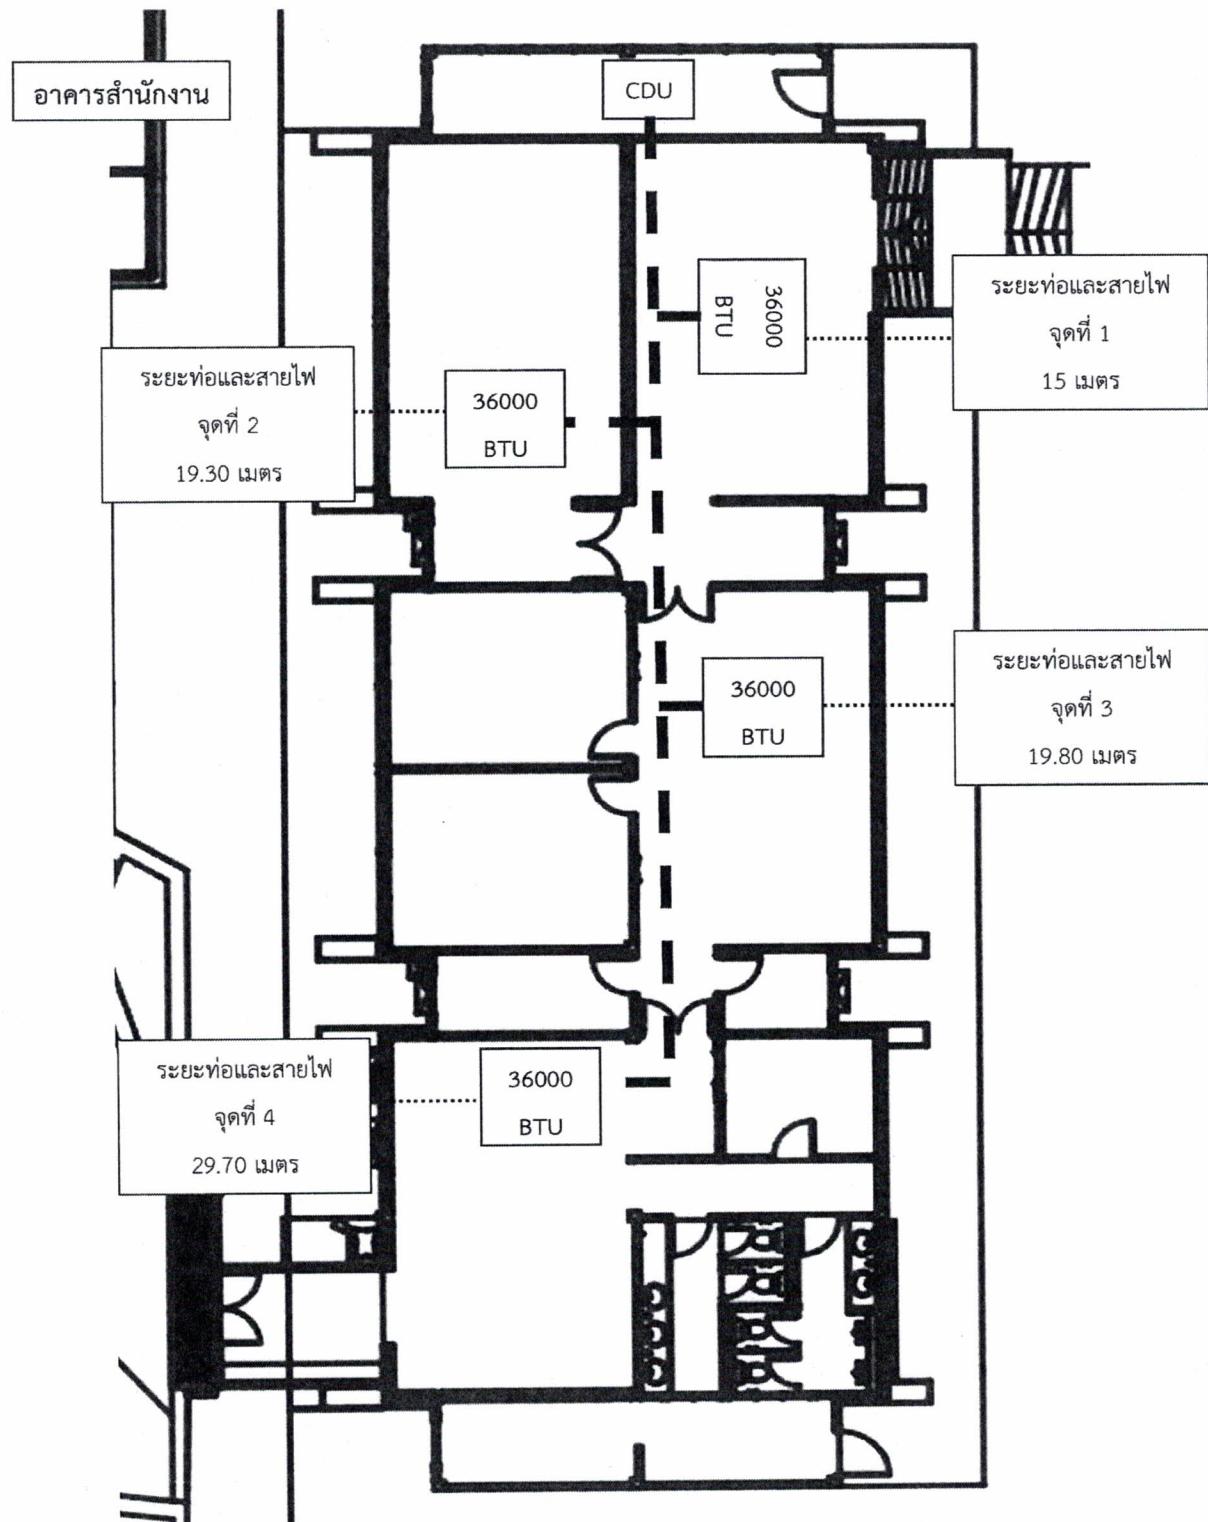
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายการประกอบแบบติดตั้ง



(ลงชื่อ) *Callayas* ประธานกรรมการ
(นางสาวนรรยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กฤษณะ วันพาก* กรรมการ
(นายตระการ วันพาก)

(ลงชื่อ) *N. Kew* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง

1. ความเป็นมา

ด้วยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้เปิดให้บริการห้องฟ้าจำลอง ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 8,460 คน และเพิ่มมาเป็น 82,989 คน ในปี 2566 ทั้งนี้คาดว่าผู้มาใช้บริการจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ดังนั้น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา จึงมีประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคารห้องฟ้าจำลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรองรับการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็น

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง

กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดายืนติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชันสูงกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศประกวด ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิชีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วรัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่ง

(ลงชื่อ) Call Mayas. ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) กฤษ. กฤษ. วิบูลย์ กรรมการ
(นายตระการ วันไทย)

(ลงชื่อ) กฤษ. วิบูลย์ กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

ให้สละเอกสารและความคุ้มกันเข่นว่าบัน

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย


กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร เซี่ยงชวน


3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายละเอียดเอกสารประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดท่อลม พร้อมติดตั้ง ดังนี้

- 4.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
- 4.1.2 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บและผลิตมาแล้วไม่เกินกว่า 1 ปี
- 4.1.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ชุดคอนเดนเซอร์ ยูนิต และชุดแพนคอลย์ ยูนิต ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ยึดหัวเดียวกันมาจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.1.4 เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีและปิดแสดงปีเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตาม ระเบียบกรมภาษีสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับ เครื่องปรับอากาศ
- 4.1.5 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นของประ gw ราคา
- 4.1.6 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประ gw ราคา
- 4.1.7 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001 โดยมีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่น ของฯ
- 4.1.8 มีผลทดสอบค่าขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่า บีทูต่อชั่วโมงตามที่กำหนด เมื่อทดสอบวัดที่สภาวะอุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°C DB/ 19°C WB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°C DB/24°C WB โดยมีเอกสารมาแสดงในวัน ยื่นของประ gw ราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

4.1.9 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16 โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

4.1.10 ต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

4.1.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดท่อลม พร้อมติดตั้ง

4.2.1 ข้อกำหนดทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

- ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถลดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- สายไฟติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
- มีเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
- Noise/Sound Level ไม่เกิน 57 dB (A)
- มีร่างครอบท่อแอร์ขนาดมาตรฐาน


4.2.2 เครื่องระบบความร้อน (Condensing Unit)


- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขูบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
- เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด ชนิด Rotary หรือดีก้าว
- คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (Condenser Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียมระบบความร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกอล์ด โดยผ่านการทดสอบรอยร้าว และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครีบอะลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการ ผุกร่อน
- พัดลมระบบความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ได้รับการถ่วงสมดุลเรียบร้อยมาจากการออกแบบ แบบขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ (Direct Drive) และมีตะแกรงปิดป้องกันอุบัติเหตุจากใบพัด
- ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้โนโซน R-32 หรือ R-410a
- ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

4.2.3 เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขูบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี พร้อมบุ淳วนด้านในเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะภายนอกตัวถัง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

- คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีคริบอลูมิเนียม อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบอย่างร้าว และขัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต คริบอลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน
 - พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz
 - ต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย
- 4.2.4 อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เช่น ท่อน้ำทึบ PVC มอก.17-2561 ขั้น 8.5 พร้อมข้อต่อติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่, แผ่นกรองอากาศชนิดถอดล้างได้
- 4.2.5 การรับประกัน
- กรณีถ้าเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ ต้องรับประกันแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบี (Board Inverter PCB) ตัวคอยล์ร้อนภายในออกอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิต เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - คอมเพลสเซอร์ ต้องรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.3 การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

4.3.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด (รายการประกอบแบบติดตั้งเอกสารแบบท้าย) สำหรับการติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) ให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับหรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรงหรือวางบนขาตั้งเหล็กจากรองรับตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้เสนอราคากำหนดทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิม และทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

4.4.2 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ให้มี Vibration isolator รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นสำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อ้าศัยใกล้เคียง


4.4.3 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นแบบคอยล์เปลือยต่อท่อลม ให้ติดตั้งช่องในฝ้าเพดานตามจุดที่กำหนดจะต้องทำกล่องลมหรือท่อลมพร้อมหุ้มด้วยฉนวน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอยล์เย็นกับหัวจ่ายลมเดิมทั้งนี้ เพื่อให้ระบบส่งลมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เสนอราคากำหนดต้องดำเนินการตั้งกล่าวพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานที่อาจชำรุดอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


4.4.4 ระบบท่อน้ำยาและท่อน้ำทึบ ท่อน้ำยาให้ใช้ท่อน้ำยาเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร และให้ใช้ฉนวนหุ้มท่อ Suction Closed Cell Elastomer หนาไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว โดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะ ที่ห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร ท่อน้ำทึบใช้ห่อ PVC แข็ง, Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.มอก.17-2561 อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทที่ใช้ และใช้น้ำยาต่อท่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวน้ำทิยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันพยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพraphงษ์ เดชสุวรรณ)

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินประมาณ 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

8. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ 0.2 ของราคาน้ำหนักของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและจัดจ้าง

ผู้ขายตกลงรับประทานความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. สถานที่ส่งมอบ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


หน่วยงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายตระการ วันทยา เบอร์โทร 084-088-2264

อีเมล์ tragarn@narit.or.th


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุวภา)

14. ข้อส่วนสิทธิ์

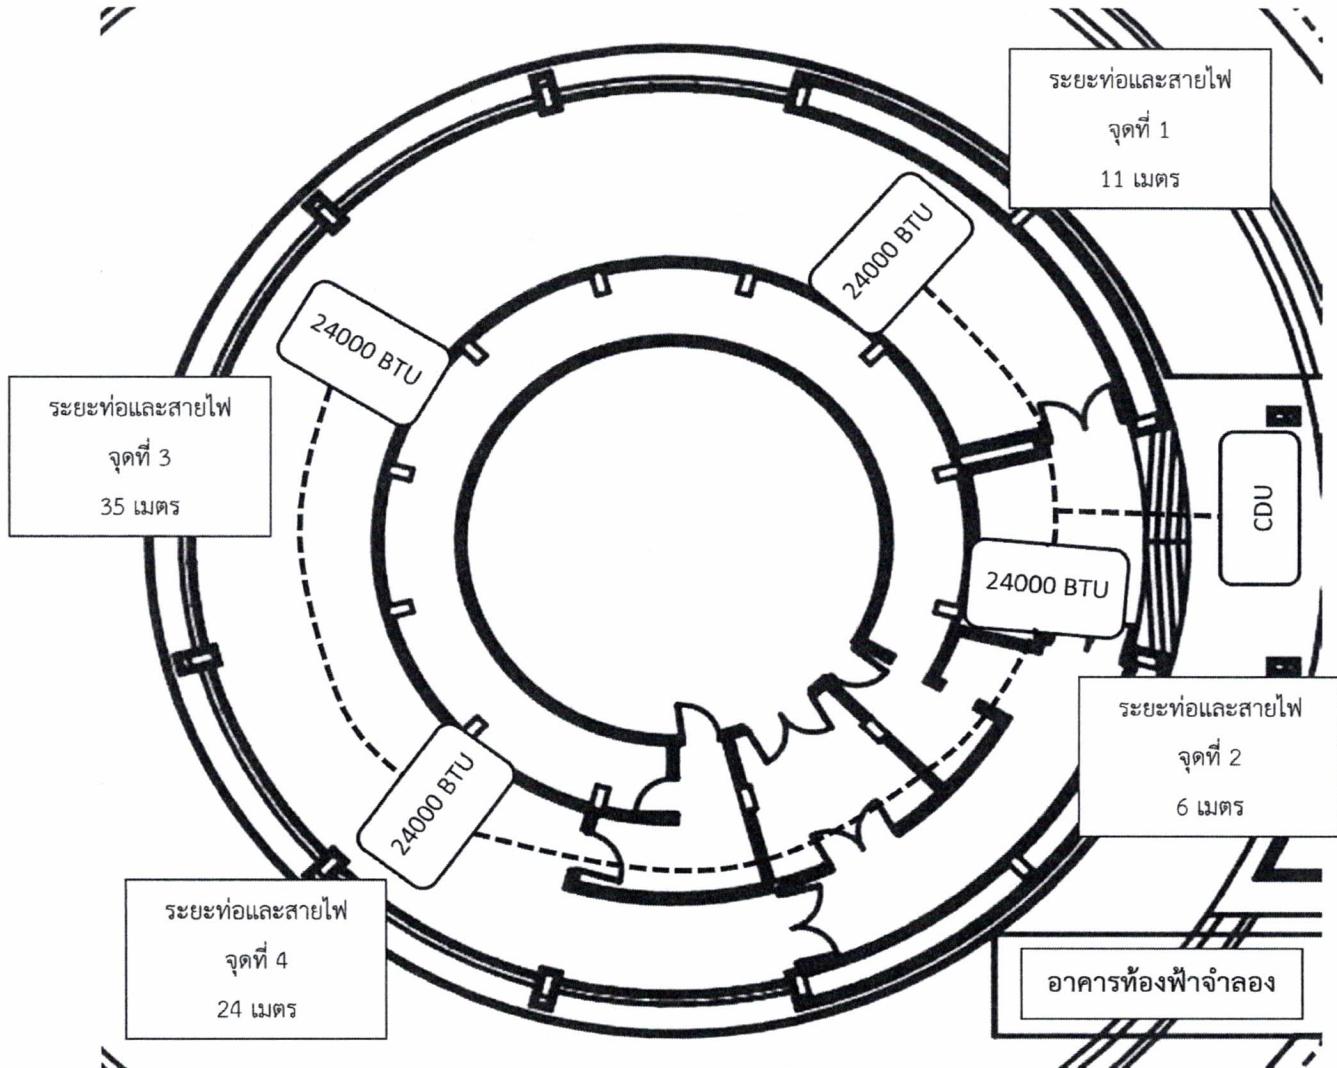
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตรรกะ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายการประกอบแบบติดตั้ง



(ลงชื่อ) *Callayas* ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กฤษณะ รัตน์* กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) *N. Kew* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

1. ความเป็นมา

ด้วยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้เปิดให้บริการห้องฟ้าจำลอง ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 8,460 คน และเพิ่มมาเป็น 82,989 คน ในปี 2566 ทั้งนี้คาดว่าผู้มาใช้บริการจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ดังนั้น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา จึงมีประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคารห้องฟ้าจำลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรองรับการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทรั่วมติว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


3.7 เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิร์และความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย


กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายละเอียดเอกสารประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดท่อลม พร้อมติดตั้ง ดังนี้

- 4.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU
- 4.1.2 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บและผลิตมาแล้วไม่เกินกว่า 1 ปี
- 4.1.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ชุดคอนเดนเซอร์ ยูนิต และชุดแฟนคอยล์ ยูนิต ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อเดียวกันมาจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.1.4 เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีและปิดแสตนป์เครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบกรมภาษีสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตาม
- 4.1.5 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545 หรือ มาตรฐานอื่นเทียบเท่า) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นของประกวดราคา
- 4.1.6 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา
- 4.1.7 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001 โดยมีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นของฯ
- 4.1.8 มีผลทดสอบค่าขีดความสามารถสำหรับความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่าปีที่ยื่ต่อข้ามตามที่กำหนด เมื่อทดสอบวัดที่สภาพอากาศภายนอกห้อง 27°C DB/ 19°C WB อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 35°C DB/24°C WB โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา
- 4.1.9 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16 โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของประกวดราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

- 4.1.10 ต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันนี้ของประมวลราคา

4.1.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดห้องล้ม พร้อมติดตั้ง

4.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดท่อลม พร้อมติดตั้ง

- 4.2.1 ข้อกำหนดทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

 - ค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER (BTU/HR/W) ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 16
 - มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - สายไฟติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
 - มีเซอร์กิตเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 - Noise/Sound Level ไม่เกิน 57 dB (A)
 - มีร่างครอบห่อแวร์ขนาดมาตรฐาน

4.2.2 เครื่องระบบายความร้อน (Condensing Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขูบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
 - เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมีดิจิต ชนิด Rotary หรือดีกว่า
 - คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (Condenser Coil) เป็นห่อหงายแบบรีดตัวเข้าและมีเครื่องบดลูมิเนียมระบายความร้อน อัดติดแน่นกับห่อหงายด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบอย่างร้า และขัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ครึ่งละลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน
 - พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ได้รับการถ่วงสมดุลเรียบร้อยมาจากการผลิต แบบขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ (Direct Drive) และมีตัวแกร่งปิดป้องกันอุบัติเหตุจากใบพัด
 - ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้โนโซน R-32 หรือ R-410a
 - ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

4.2.3 เครื่องส่งลมยืน (Fan Coil Unit)

- ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการขูบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมอย่างดี พร้อมบุ淳วนด้านในเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะภายนอกตัวถัง
 - คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีคริบอะลูมิเนียมอัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล โดยผ่านการทดสอบอย่างรุ่ว แลจะจัดความชื้นมาจากการทำงานผู้ผลิต คริบอะลูมิเนียมต้องเคลือบสารสำหรับป้องกันการผุกร่อน

(ลงชื่อ) Callaujas ประธานกรรมการ
(นางสาวณัทยา ศิริวนสกุล)

- พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz
 - ต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย
- 4.2.4 อุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เช่น ท่อน้ำทึบ PVC มอก.17-2561 ขั้น 8.5 พร้อมข้อต่อติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่, แผ่นกรองอากาศชนิดถอดล้างได้
- 4.2.5 การรับประทาน
- กรณีถังเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ ต้องรับประทานแผงอินเวอร์เตอร์พีซีบี (Board Inverter PCB) ตัวคอยล์ร้อนภายในออกอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิต เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - คอมเพลสเซอร์ ต้องรับประทานจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.3 การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

4.3.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด (รายการประกอบแบบติดตั้งเอกสารแนบท้าย) สำหรับการติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) ให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกย่างกันกระแทกหรือวงบันธูรานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรงหรือวงบันชาตั้งเหล็ก ฉากรองรับตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้เสนอราคากำหนดทั้งนี้ ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายในออกอีกชั้นหนึ่ง

4.4.2 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ให้มี Vibration isolator รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คำนึงถึงเรื่องเสียงเป็นสำคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อุทัยใกล้เคียง

4.4.3 การติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นแบบคอยล์เปลือยต่อห้อง ให้ติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดานตามจุดที่กำหนด จะต้องทำกล่องลมหรือต่อลมพร้อมหุ้มด้วยฉนวน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอยล์เย็นกับหัวจ่ายลมเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบส่งลมทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เสนอราคាក็อตติงดักล่าพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานที่อาจชำรุดอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


4.4.4 ระบบห่อน้ำยาและหอน้ำทึบ หอน้ำยาให้ใช้หอน้ำยาเป็นทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร และให้ใช้ฉนวนหุ้มห่อ Suction Closed Cell Elastomer หนาไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว โดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะ ที่ห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร หอน้ำทึบใช้ห่อ PVC แข็ง, Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.มอก.17-2561 อุปกรณ์ข้อต่อห่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทที่ใช้และใช้น้ำยาต่อห่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) 
ประทานกรรมการ
(นางสาวนันธยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) 
กรรมการ
(นายตระการ วันไทย)

(ลงชื่อ) 
กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินประมาณ 121,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

8. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราอัตราก่อตัว 0.2 ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและจ่ายเงิน

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11. สถานที่ส่งมอบ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


หน่วยงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายศรีภรณ์ วันทยา เบอร์โทรศัพท์ 084-088-2264

อีเมล tragarn@narit.or.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรีภรณ์ วันทยา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)

14. ข้อส่วนสิทธิ์

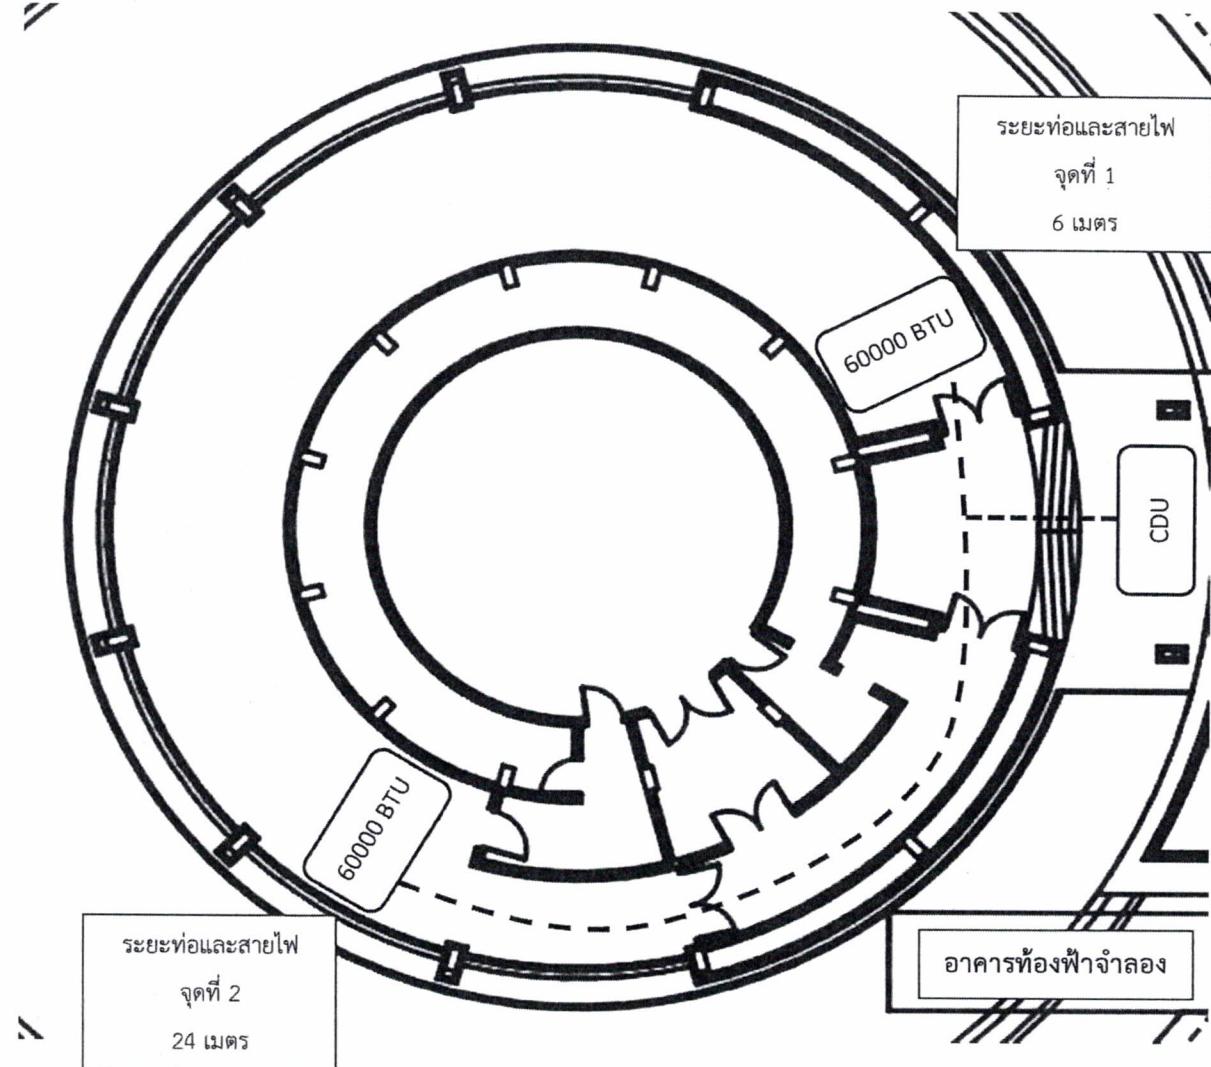
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ) *Callayas.* ประธานกรรมการ
(นางสาวณัชญา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กานต์ กานต์* กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) *N. K.* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสกุล)

รายการประกอบแบบติดตั้ง



(ลงชื่อ) *callayas.* ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล)

(ลงชื่อ) *กฤษณะ วีระพา* กรรมการ
(นายตระการ วันทยา)

(ลงชื่อ) *W.K.* กรรมการ
(นายพชรพงษ์ เดชสุภา)